
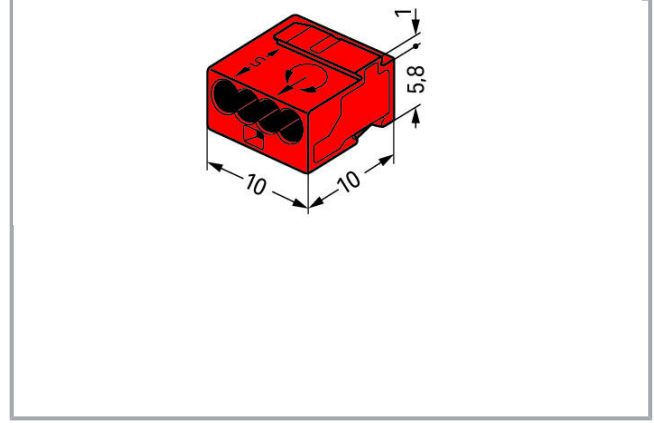


Veri sayfası | Ürün numarası: 243-804

Buatlar için MICRO PUSH WIRE® konnektör; tek damarlı iletkenler için; 0,8 mm Ø; 4 iletkenli; açık gri kapak; maks. ortam çalışma sıcaklığı 60 °C; kırmızı

www.wago.com/243-804

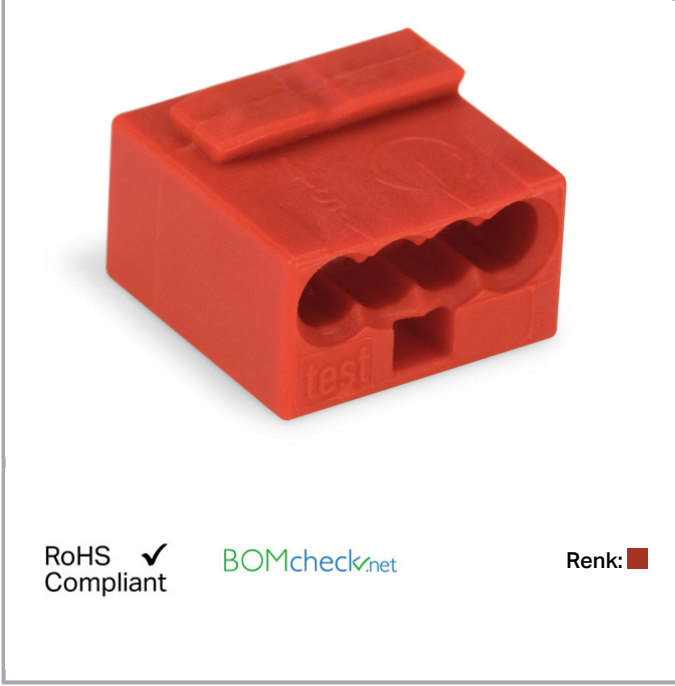

RoHS
Compliant

BOMcheck.net

Renk: ■

Ürün tanımı

Güvenlik bilgisi 1:

Özellikle aynı çapta iletkenler kullanırken 0,5 mm/AWG 24 veya 1,0 mm/AWG 18 çaplar da mümkündür.

Veri

Elektrik Verisi

Ratings per IEC/EN 60664-1

Anma gerilimi (II / 2)	100 V
Şok gerilimi(2)	1,5 kV
Nominal akım	6 A
Legend (ratings)	(II / 2) $\triangleq$ Overvoltage category II / Pollution degree 2

Bağlantı verisi

Bağlantı teknolojisi	PUSH WIRE®
Actuation type	Push-in
Connectable conductor materials	Copper
Conductor diameter	0,6 ... 0,8 mm



Sıyırma uzunluğu	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch
Toplam bağlantı noktası sayısı	4
Toplam potansiyel sayısı	1
Üründeki münferit bağlantı nesnesi sayısı	1
Seviye sayısı	1
Kablolama tipi	Yandan girişli kablolama

Geometrical Data

Width	10 mm / 0.394 inch
Height	6,8 mm / 0.268 inch
Depth	10 mm / 0.394 inch

Material Data

Renk	red
Yangın yükü	0,012 MJ
Ağırlık	0,8 g

Environmental Requirements

Surrounding air (operating) temperature	60 °C
Continuous operating temperature	105 °C

Ticari Veri

SAP'den ambalaj tipi	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4044918441025
Customs Tariff No.	85369010000

Onaylar / Belgeler

Country specific Approvals

Logo	Onay	İlave Onay Metni	Belge adı
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL 7486
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	70048857
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60998	2193300.01

Ship Approvals

Logo	Onay	İlave Onay Metni	Belge adı
	ABS American Bureau of Shipping	-	18- HG1755093- PDA
	LR Lloyds Register	EN 60998	04/20013 (E8)

UL-Approvals

Logo	Onay	İlave Onay Metni	Belge adı
	UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	20190731- E45172

Uyumlu ürünler

Marking accessories

Ürün no.: 210-332/575-103 Etiket şeritleri; DIN A4 sayfası şeklinde; ETİKETLİ; 1-12 (160x); Etiket şeridi yüksekliği: 3 mm; Şerit uzunluğu 182 mm; Yatay etiketleme; kendinden yapışkanlı; beyaz	www.wago.com/210-332/575-103
---	--

General accessories

	Ürün no.: 243-112 Montaj taşıyıcısı; 4 konnektör için; 243 Serisi; DIN-35 raya montaj/vidalı montaj için; turuncu	www.wago.com/243-112
	Ürün no.: 243-113 Montaj taşıyıcısı; 6 konnektör için; 243 Serisi; DIN-35 raya montaj/vidalı montaj için; turuncu	www.wago.com/243-113

Dosya İndirme

Documentation

Additional Information

Technical explanations	Apr 3, 2019	pdf 2,1 MB	İndir
------------------------	-------------	---------------	-------

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 243-804	URL	İndir
----------------------	-----	-------



CAE data


EPLAN Data Portal 243-804

İndir


WSCAD Universe 243-804

İndir


Installation Notes

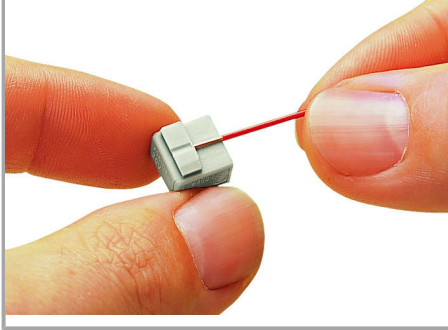


Strip solid conductors to 5 ... 6 mm (0.2 ... 0.24 inch).

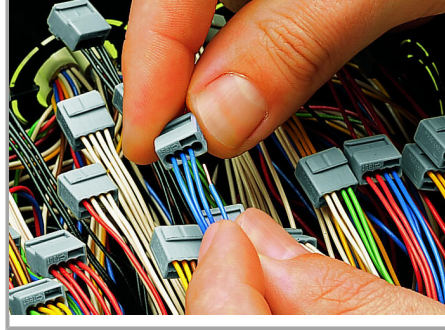

Termination: Insert stripped solid conductor until it hits backstop.

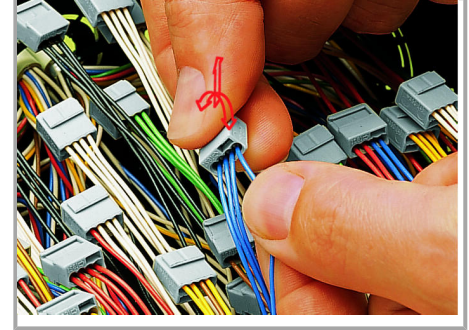


Removal: Hold conductor to be removed and twist alternately left and right while pulling the connector.

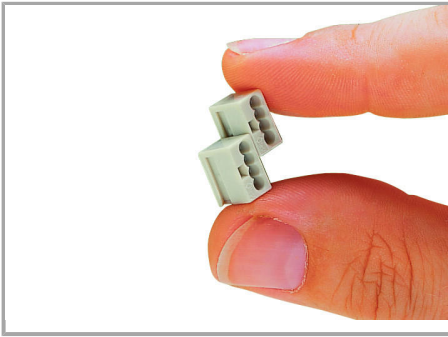

Connector strips:

Assembling modular connectors into connector strips.

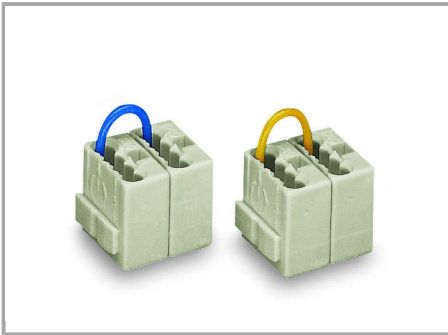

Commoned connector strips
Değişikliklere tabidir.



Testing via test ports opposite to conductor entry.

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk
duyarız.



WAGO's 243 Series MICRO PUSH WIRE®
Connectors for junction boxes can be used in both communication and alarm systems according to the VdS (German Association of Property Insurers) guidelines.

No general approval is given to PUSH WIRE® connectors by the VdS association. The connectors must be tested together with the different parts of the system.

The requirements for connectors are specified in the VdS guidelines for junction boxes (VdS 2116) in section 8.7: "The junction box connectors must be designed to guarantee a reliable and stable connection."

The verification of the fulfillment of these requirements is documented in the VDE test report No. 2574-1440-4031 for the insulated 243 Series PUSH WIRE® Connectors for junction boxes.

Değişikliklere tabidir.

WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10 | 34775 Ümraniye - İstanbul
Tel.: +90 216 472 1133 111 | Fax: +90 216 472 9910
Email: info.tr@wago.com

Ürünlerimizle ilgili sorularınız mı var?
+90 216 472 1133 numaralı telefondan sizinle konuşmaktan mutluluk duyarız.